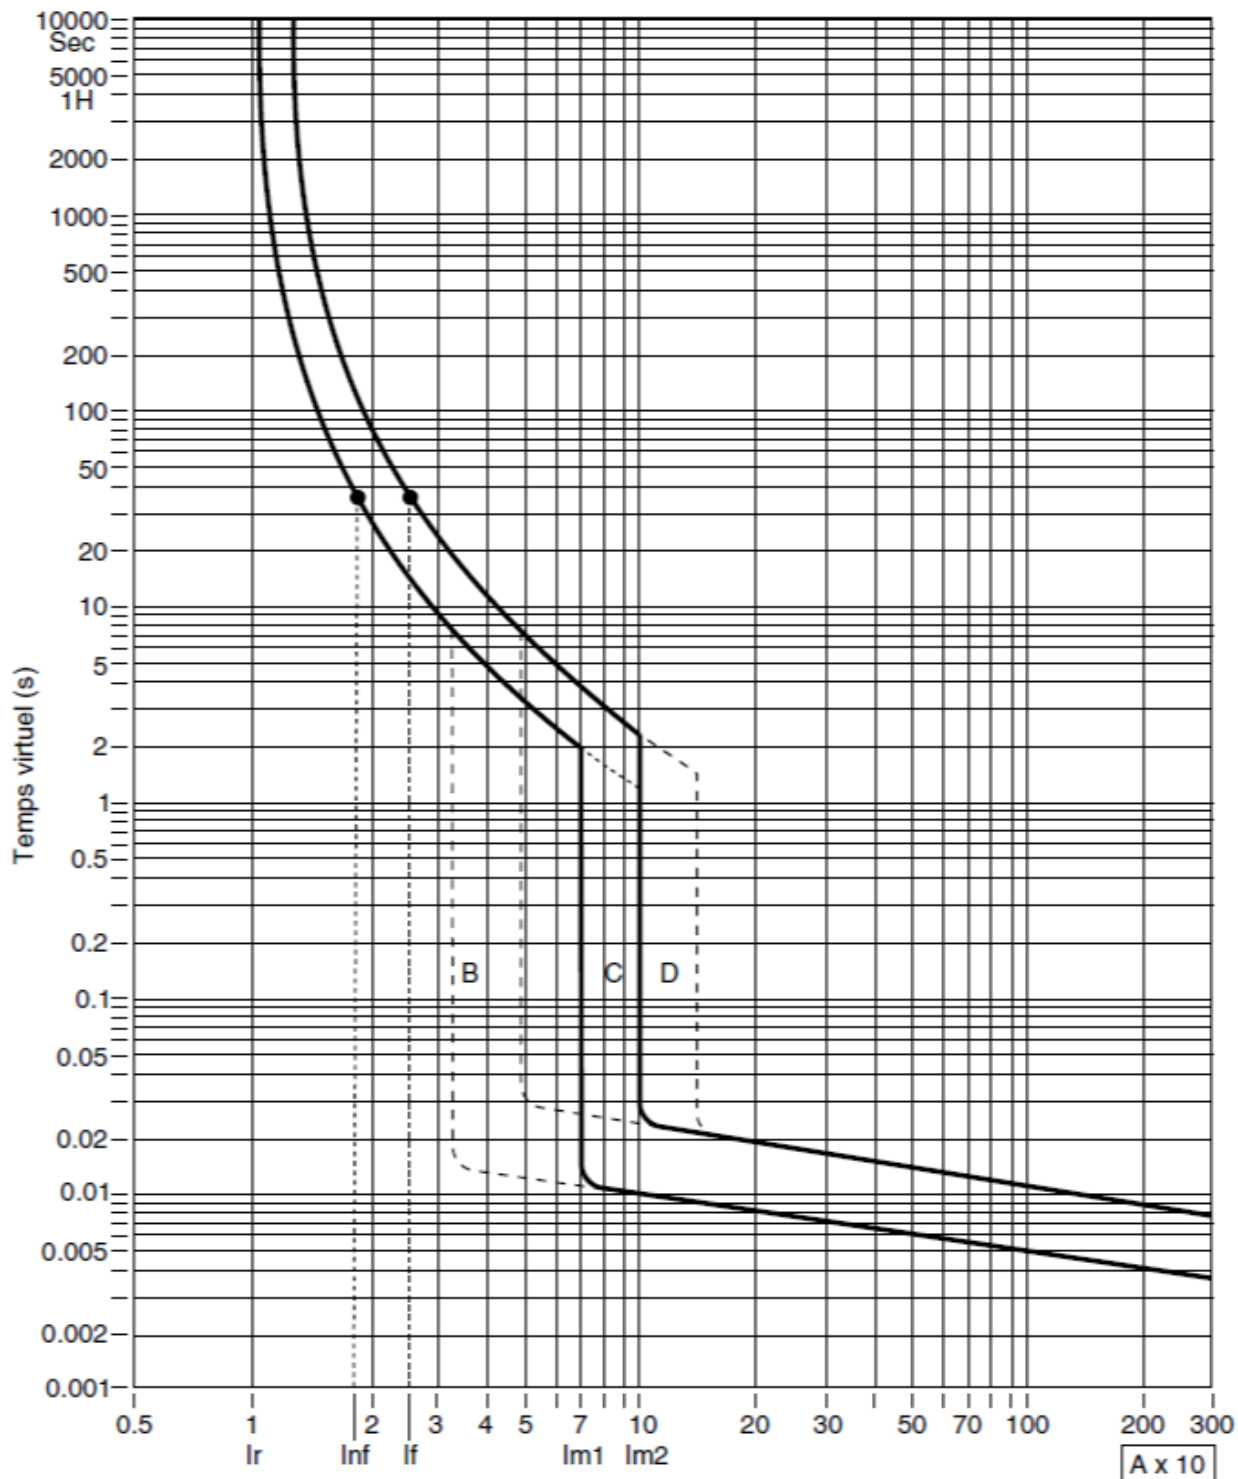


■ Courbe de déclenchement

Cas d'un disjoncteur de calibre 10 A, courbe C (norme CEI 947-2)

 I_r (ou I_n) = 10 A

Action du relais thermique

 I_{nf} = seuil de non déclenchement I_f = Seuil de déclenchement certain (à 50 s. dans l'exemple)

Action du déclenchement magnétique

 $I_{m1} = 7 I_n$ $I_{m2} = 10 I_n$

Les deux courbes déterminent la zone d'incertitude de déclenchement du disjoncteur, à température donnée (40°C) et sous 50 Hz.

C 60N - Callbre 20 A

